Спецификация оборудования и материалов

Поз.	Наименование	Тип Марка	К-во	Масса, кг	
				Ед.	Общ.
1	Заземлитель горизонтальный, м	ст. пол. 5х50	60	1,963	118
2	Заземлитель вертикальный, шт	ст. круг Ф20,L=5м	6	12,35	74

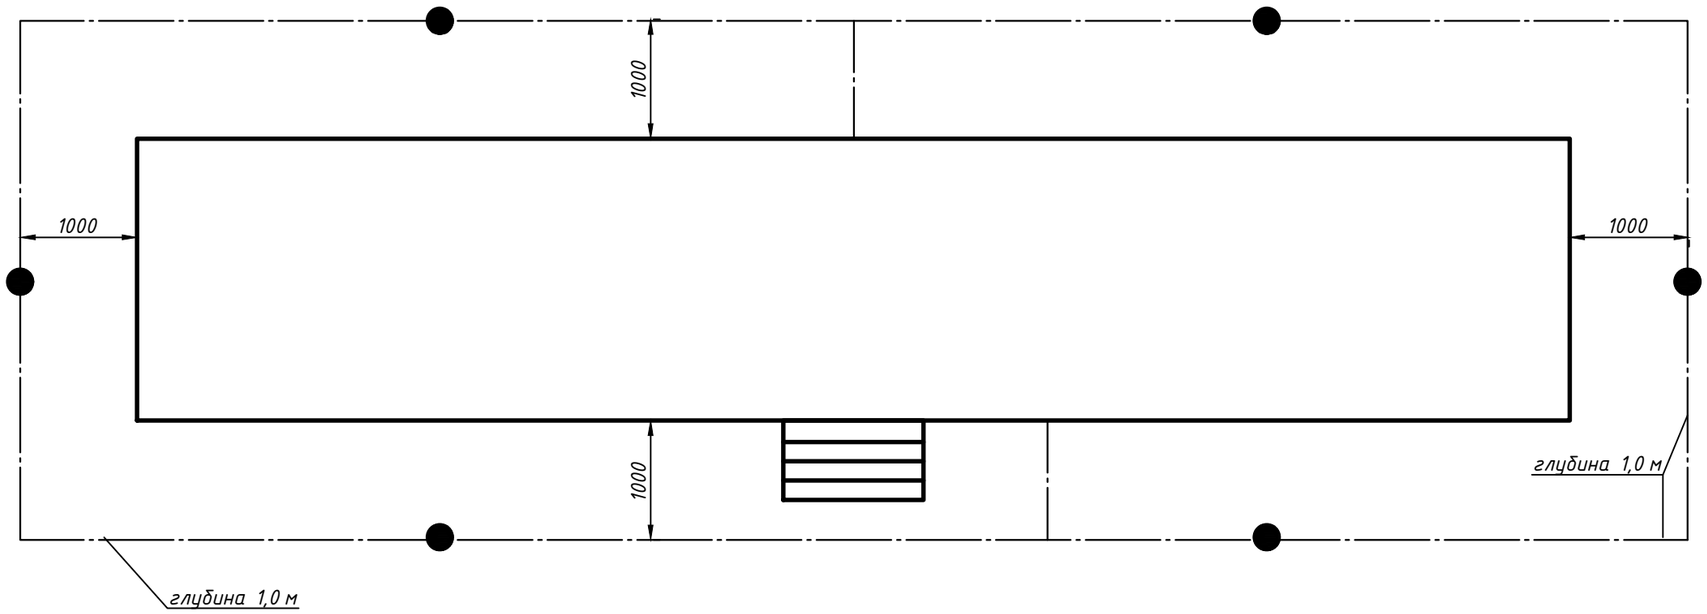

1. Горизонтальные заземлители выполняются из стальной полосы сечением 5х50 мм и образовывают замкнутые контуры по периметру контейнера. Вертикальные заземлители выполняются из круглой стали Ф20 мм.
2. Присоединение спусков заземления от оборудования до контура заземления выполняется стальной полосой сечением 5х50 мм при помощи сварки.
3. Для выравнивания потенциала вокруг контейнера необходимо проложить в земле на глубине 1м и расстоянии 1 м от фундамента контурный заземлитель.
4. Все соединения элементов заземляющего устройства, в том числе и пересечения, выполняются при помощи сварки.

Условные обозначения

– заземлитель горизонтальный

– заземлитель вертикальный